



Федеральное государственное предприятие
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
Брянский отряд ведомственной охраны - филиала ФГП «ВО ЖДТ России»
на Московской железной дороге

АКТ № НОР-7/ПН/8/03
проведения мероприятий по контролю

г. Брянск

« 07 » декабря 2017 года

Я. ведущий инженер по противопожарной профилактике сектора ОПН и ПП Брянского отряда
ведомственной охраны - филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД Тепляков А.Б.,
(должность и Ф.И.О. ведущего инженера по противопожарной профилактике на железнодорожном транспорте, проводившего мероприятие по контролю)
на основании Телеграммы филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД от 09.11.2017 № 2338 (п. № 2)
(дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по контролю)
и Факсограммы НОК от 30.11.2017 № ИСХ.-3158/МОСК НОК
(должности и Ф.И.О. лиц участвовавших от ОАО «РЖД», в проведении мероприятия по контролю)

в присутствии заведующего детского сада № 68 ОАО «РЖД» Мироновой Е.В.
(Ф.И.О., должность представителя руководителя подразделения ОАО «РЖД», присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю)

руководствуясь ст. 12 Федерального закона «О пожарной безопасности»

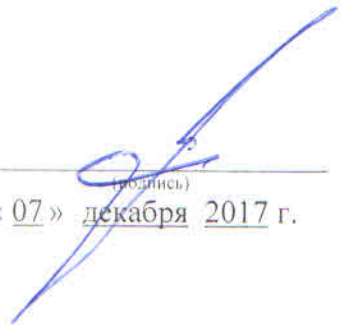
провёл внеплановую проверку противопожарного состояния территории и помещений здания
(вид мероприятия по контролю)
детского сада № 68 ОАО «РЖД», расположенного по адресу: г. Брянск, пр. Московский, д. 5-А
(наименование объекта контроля, его адрес)

В ходе мероприятия по контролю установлено:

- здание детского сада № 68 кирпичное, двухэтажное, бесчердачное;
- помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), находится в исправном состоянии (договор № 04/01 -16 от 01.01.2017 г. ООО «ЦентрСпецАвтоматика»);
- имеются домофоны на входных дверях с системой видеонаблюдения;
- эвакуационные пути и выходы содержатся согласно нормам пожарной безопасности;
- имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители ОВП-8 – 4 шт., ОУ-3 - 7 шт., ОП-4 - 13 шт.) в количестве 24 штук, оборудованные по нормам, ведется журнал технического осмотра огнетушителей;
- проведено испытание 6-ти пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения детского сада на водоотдачу (протокол № 000050 от 17.10.2017 г. – ООО «Брянский центр пожарной безопасности», договор № 34 от 12.01.2016 г.);
- вывешены на 2-х этажах поэтажные планы эвакуации согласно ГОСТ, указательные знаки эвакуационных выходов и направление движения к выходам имеются. Выходы оборудованы световыми табло;
- проведена проверка сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (протоколы №№ 573-III, 573-II, 573-IV, 573 от 26.06.2017 г. – ЭЧ-21 на станции Брянск-2);

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций хозяйственных построек детского сада (договор № 60/17 от 15.06.2017 года – ООО «НИИ ВДПО ОПБ» г. Брянск);
- имеется протокол ООО «НИИ ВДПО ОПБ» г. Брянск № 1564 от 26.06.2017 г. о проведении испытаний по контролю качества данной огнезащитной обработки деревянных конструкций с выводом: повторная огнезащитная пропитка не требуется;
- на прилегающей территории детского сада отсутствует наружный противопожарной водопровод с наличием пожарного гидранта;
- имеются: приказ о назначении ответственных за противопожарную безопасность по детскому саду (№ 27 от 09.01.2017 г.), о создании ДПД (№ 150 от 30.08.2017 г.), о назначении ответственного за электрохозяйство (№ 28 от 09.01.2017 г.), о назначении ответственных за оповещения работников о неисправности АУПС (№ 37 от 09.01.2017 г.);
- 01.08.2016 г. проведено испытание наружных пожарных лестниц (3 шт.) ООО «НИИ ВДПО ОПБ» г. Брянска (протоколы №№ 51, 50, 49);
- 17.04.2017 г. внутренней комиссией детского сада проведен визуальный осмотр наружных металлических маршевых лестниц с выводом: нарушений целостности конструкций лестниц и дефектов не обнаружено;
- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждении имеется от 09.01.2017 г.;
- имеется журнал ежедневного контроля по противопожарной безопасности помещений здания и прилегающей территории по окончании рабочего дня;
- противопожарный режим соблюдается, использование электрообогревательных приборов исключается (центральное отопление).

Принятые меры: с работниками детского сада № 68 ОАО «РЖД» проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре с доведением информации
(меры по устранению) нарушений, принятые ведущим инженером по противопожарной профилактике на железнодорожном транспорте:
о пожарах на МЖД, проведены совместные учения по эвакуации детей и сотрудников при
предписание ведомственного пожарного надзора, предписание о приостановке эксплуатации, прилагаемые к данному акту, их номера и даты
возникновении пожара, оформлен и вручен настоящий акт проведения мероприятий по контролю
№ НОР-7/ПН/8/03 от 07.12.2017 года.


(подпись)

Ведущий инженер по противопожарной профилактике
А.Б. Тепляков

(должность и Ф.И.О. ведущего инженера по противопожарной профилактике на железнодорожном транспорте)

« 07 » декабря 2017 г.

Экземпляр акта с приложениями получил:


(подпись)



Заведующий детским садом № 68 ОАО «РЖД»
Е.В. Миронова

(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » декабря 2017 г.